


DALŠÍ SKLEPNÍ PROSTORY  
NEJSOU SOUČÁSTÍ OPRAV  
ŽELEZOBETONOVÝ KRYT CO

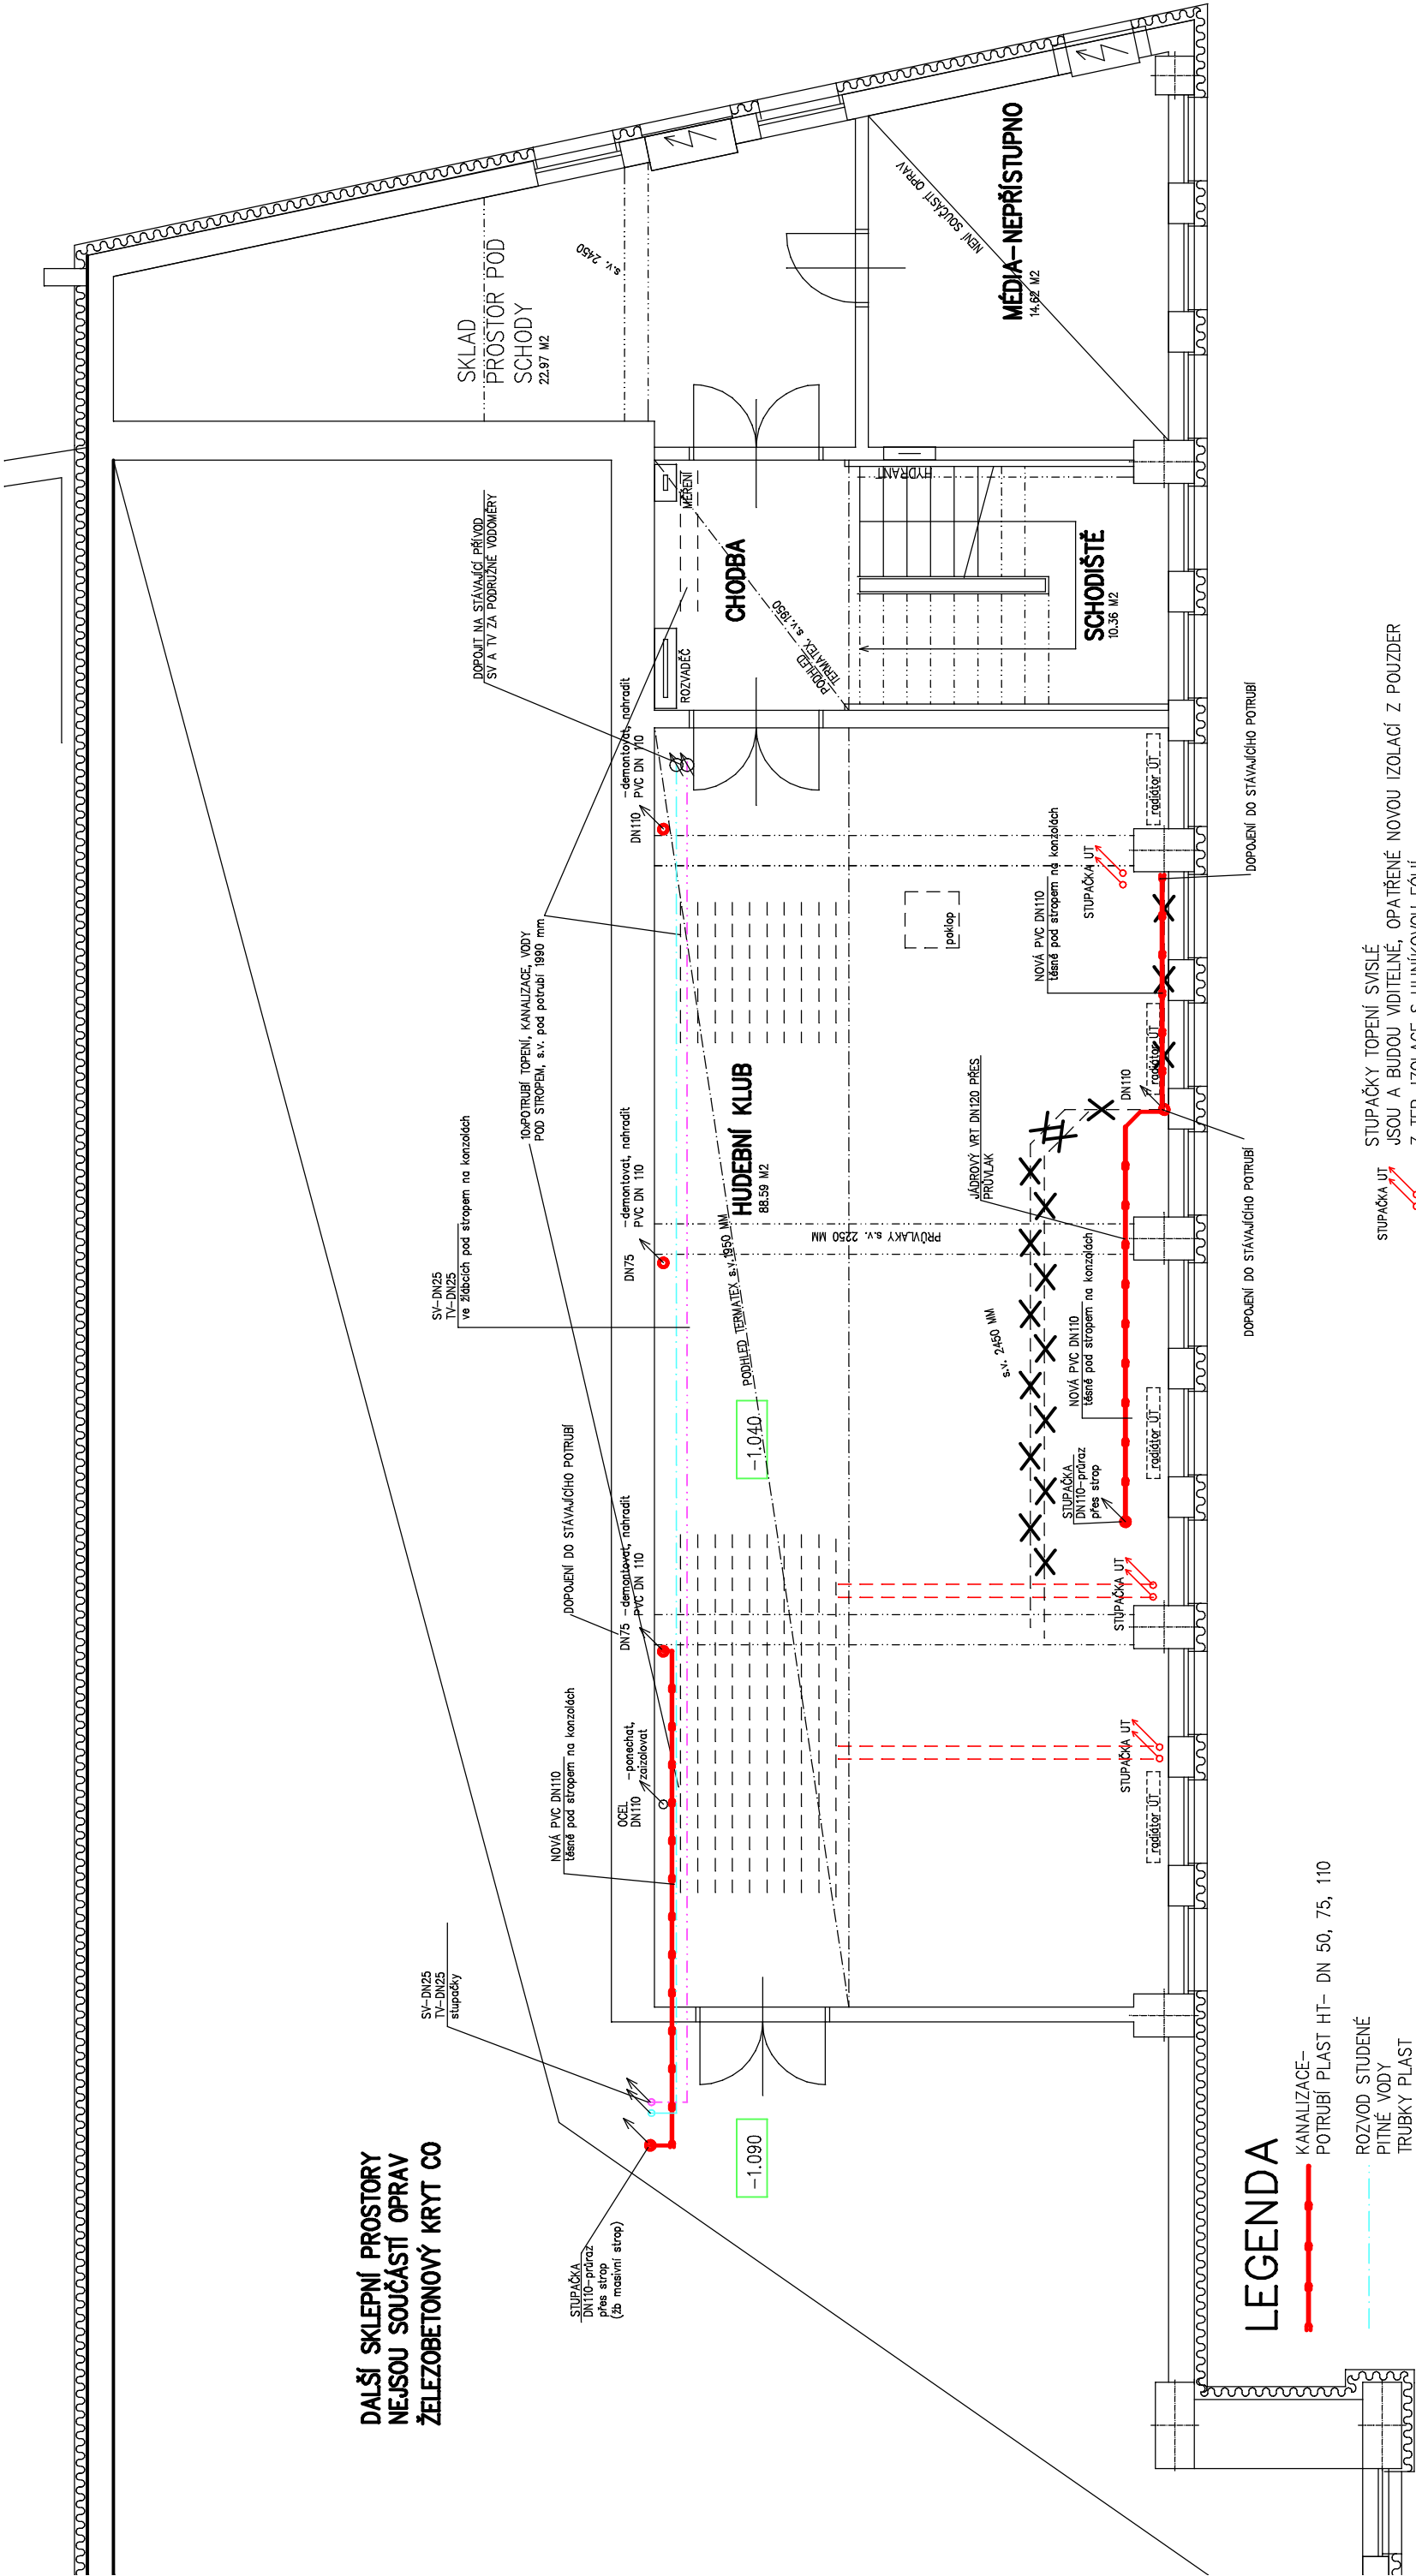

## LEGENDA

KANALIZACE-  
POTRUBÍ PLAST HT- DN 50, 75, 110

ROZVOD STUDENÉ  
PITNÉ VODY  
TRUBKY PLAST

ROZVOD TEPLÉ  
PITNÉ VODY  
TRUBKY PLAST

E O   ELEKTR. OHŘÍVAČ – BOJLER- 20 L, PŘIPOJENÍ 230V, 1-PE-N (ZD DRAŽICE, TO-20)

U UMÝVADLO KERAMICKÉ, š. 550-600 MM, BATERIE PÁKOVÁ S PÁČKOU

UI UMÝVADLO KERAMICKÉ, š. 550-600 MM, ZAPUŠTĚNÝ SIFON PRO IMOB. ,BATERIE PÁKOVÁ S DLOUHOU PÁČKOU PRO IMOBILNÍ

D PŘESUN- DŘEZ STÁVAJÍCÍ PŘESUNUTÝ DO VÝDEJNY, BATERIE SPEC. KUCHYŇSKÁ S DLOUHOU HADICÍ JE STÁVAJÍCÍ A BUDE ROVNĚŽ PŘESUNUTA DO NOVÉ VÝDEJNY

WC KLOZET ZÁVĚSNÝ S KONSTRUKCÍ-STANDARDNÍ, SPLACHOVÁNÍ 3 L a 9 L SPEC. PRODLOUŽENÝ PRO IMOBILNÍ, DLE VYHL. 398/2009Sb.

STUPAČKY TOPENÍ SVISLÉ  
JSOU A BUDOU VIDITELNÉ, OPATŘENÉ NOVOU IZOLACÍ Z POUZDER  
Z TEP. IZOLACE S HLINÍKOVOU FOLIÍ

DN75 STUPAČKY KANALIZACE  
RUŠENÉ A NAHRAZOVANÉ NOVÝMI  
Z PVC POTRUBÍ V IZOLACI

POTRUBÍ TOPENÍ, KANALIZACE, VODY  
POD STROPEM, s.v. pod potrubí cca 2050-2100 mm  
BUDE VIDITELNÉ, OPATŘENÉ NOVOU IZOLACÍ Z POUZDER  
Z TEP. IZOLACE S HLINÍKOVOU FOLIÍ

POTRUBÍ TOPENÍ, KANALIZACE, VODY  
POD STROPEM, s.v. pod potrubí 1990 mm  
BUDE POD PODHLEDEM

[redaktor UT] DEMONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, NÁTĚR+OČISTĚNÍ

X ZRUŠENÍ ČÁSTI TRAS KAN. POTRUBÍ VOLNĚ VEDENÉHO A JEHO NAHRAZENÍ  
NOVÝM PVC POTRUBÍM NA ZÁVĚSECH A KONZOLÁCH, V IZOLACI Z POUZDER

### 0.000=ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY U VSTUPU

NAVRHOVAL		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		HIP	
ING. ŠŤUPÁŘEK		ING. ŠŤUPÁŘEK		ING. ŠŤUPÁŘEK			
INVESTOR		MATEČNÍ GYMNAZIUM OSTRAVA, p.o.					
STAVBA							
SPEC.		TK					
MĚŘITKO		1:50					
POČET A4		6					
STUPEŇ		DPS					
DATUM		03/2017					
ZAK.ČÍSLO		03/2017					
OBSAH VÝKRESU				ARCHIVNÍ ČÍSLO		Čís. výkr.	
PŮDORYS 1.PP – NOVÝ STAV				0317-2		06-ZT	

STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY  
MATEČNÍHO GYMNAZIA OSTRAVA  
ZDRAVOTECHNIKA